



**ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ
(Держенергоефективності)**

прос. Музейний, 12, м. Київ, 01001, тел./факс: (044) 590-59-60 (61), 590-59-74
E-mail: saee@saee.gov.ua, сайт: www.saee.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37536010

від _____ 20 ____ р. № _____

На № _____ від _____ 20 ____ р.

**Державна регуляторна служба
України**

Відповідно до Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» Держенергоефективності надає на погодження проект наказу Міністерства енергетики України «Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування вентиляційних установок для житлових приміщень».


Прийняття вищезазначеного наказу передбачено підпунктом 10 пункту 9 Плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 844-р, а також пунктом 706 Плану заходів із виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 1106.

Додатково повідомляємо, що Державна регуляторна служба України листом від 22.06.2020 № 372 (копія додається), погодила проект наказу Міністерства енергетики та захисту довкілля України «Про затвердження

Технічного регламенту енергетичного маркування вентиляційних установок для житлових приміщень».

Додаток: 1. Проект наказу Міненерго «Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування вентиляційних установок для житлових приміщень» на 32 арк. в 1 прим.
2. Пояснювальна записка до проекту акта на 5 арк. в 1 прим.
3. Аналіз регуляторного впливу до проекту акта на 14 арк. в 1 прим.
4. Повідомлення про оприлюднення на 1 арк. в 1 прим.
5. Копія листа Державної регуляторної служби України на 2 арк. в 1 прим.

Т.в.о. Голови

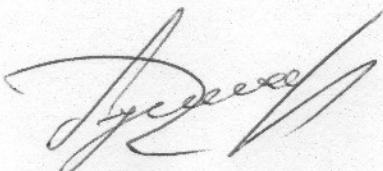

Костянтин ГУРА



МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування вентиляційних установок для житлових приміщень


Відповідно до частини другої статті 8 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»; постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1057 «Про визначення сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади та Служба безпеки України здійснюють функції технічного регулювання»; Положення про Міністерство енергетики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 року № 507,

наказую:

1. Затвердити Технічний регламент енергетичного маркування вентиляційних установок для житлових приміщень, що додається.
2. Установити, що вентиляційні установки для житлових приміщень, введені в обіг до набрання чинності цим наказом, які не відповідають усім чи окремим вимогам Технічного регламенту енергетичного маркування вентиляційних установок для житлових приміщень, затвердженого цим наказом, можуть бути надані на ринку протягом одного року з дня набрання чинності цим наказом.
3. Директорату з питань формування енерго- та ресурсоекспективної політики у встановленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності через шість місяців від дати його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Міністра

Ольга БУСЛАВЕЦЬ

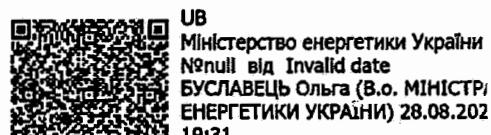

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства енергетики України

2020 року №

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
енергетичного маркування вентиляційних установок
для житлових приміщень

I. Загальні положення

1. Цей Технічний регламент визначає основні вимоги до енергетичного маркування вентиляційних установок для житлових приміщень.

Цей Технічний регламент розроблено на основі Делегованого регламенту Комісії (ЄС) № 1254/2014 від 11 липня 2014 року, що доповнює Директиву Європейського Парламенту і Ради 2010/30/ЄС стосовно енергетичного маркування вентиляційних установок для житлових приміщень.

2. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на вентиляційні установки для житлових приміщень, які:

є однонаправленими (витяжними або припливними) зі споживаною електричною потужністю менше 30 Вт;

призначені спеціально для експлуатації у потенційно вибухонебезпечному середовищі, як це визначено у постанові Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1055 «Про затвердження Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 8, ст. 236);

призначені виключно для використання в екстрених випадках протягом коротких періодів часу і відповідають основним вимогам до будівельних виробів щодо безпеки під час пожежі;

визначені винятково як такі, що експлуатуються, якщо:

температурний режим повітря рухомого повітря перевищує 100 °C;

навколошній температурний режим для двигуна, що призводить в дію вентилятор, перевищує 65 °C, за умови, що двигун знаходиться за межами потоку повітря;

температура рухомого повітря або навколошній температурний режим для двигуна за умови, що двигун знаходиться за межами потоку повітря, нижчі, ніж мінус 40 °C;

напруга живлення перевищує 1000 В для змінного струму або 1500 В для постійного струму;

середовище є токсичним, висококорозійним, легкозаймистим, або з абразивними речовинами;

включають теплообмінник і тепловий насос для рекуперації тепла, або дозволяють передачу або відведення тепла, що доповнює теплообмінну систему, за винятком передачі тепла для захисту від замерзання або відтавання;

класифікуються як витяжки, як це визначено у наказі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.02.2018 № 28 «Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування побутових духових шаф та кухонних витяжок» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2018 р. за № 568/32020 (Офіційний вісник України, 2018 р., №45, стор. 131).

3. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються у таких значеннях:

вентиляційна установка для житлових приміщень (RVU) – вентиляційна установка з максимальною швидкістю потоку, що не перевищує $250 \text{ м}^3/\text{год}$ або така, у якої максимальна швидкість потоку становить від 250 до $1000 \text{ м}^3/\text{год}$ та виробник заявляє, що його цільове використання – виключно для вентиляції житлових приміщень;

вентиляційна установка (VU) – побутовий електроприлад, оснащений принаймні одним вентилятором, одним двигуном і корпусом, призначений для заміни повітря в середині будівлі або її частині на зовнішнє повітря;

дво направлена вентиляційна установка (BVU) – вентиляційна установка, яка створює повітряний потік між приміщенням та зоною поза приміщенням і оснащена двома вентиляторами: витяжним і припливним;

еквівалентна модель вентиляційної установки – вентиляційна установка з такими самими технічними характеристиками відповідно до застосовних вимог до інформації про продукт, яку введено в обіг тим самим виробником, уповноваженим представником або імпортером як іншу модель вентиляційної установки;

максимальна швидкість потоку – це заявлена максимальна швидкість потоку повітря вентиляційної установки, якої можна досягнути за допомогою вбудованого регулятора або регулятора, що окремо поставляється з вентиляційною установкою, за нормальних умов ($t = 20^\circ\text{C}$ та $P = 101325 \text{ Па}$) та установка повністю встановлена (включаючи чисті фільтри) згідно з інструкціями виробника. Для каналних вентиляційних установок для житлових приміщень максимальний потік повітря близький до потоку повітря при перепаді зовнішнього статичного тиску 100 Па , а для безканальних вентиляційних установок для житлових приміщень – близький до потоку повітря за найнижчого можливого перепаду загального тиску, що обирається з множини значень 10 (мінімум) – 20 – 50 – 100 – 150 – 200 – 250 Па залежно від того, яке значення дорівнює вимірюваному значенню тиску або є нижче за нього;

однонаправлена вентиляційна установка (UVU) – вентиляційна установка, яка створює потік повітря лише в одному напрямку з середини приміщення назовні (витяжна), або ззовні в середину приміщення (припливна), в якій механічно створений потік повітря балансується природним притоком або витяжкою повітря.

Терміни, що застосовуються у додатках до цього Технічного регламенту, вживаються у значеннях, наведених у додатку 1 до цього Технічного регламенту.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», «Про загальну безпечність нехарчової продукції», Технічному регламенті енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів, затвердженному постановою Кабінету Міністрів України від 07 серпня 2013 року № 702.

II. Обов'язки постачальників

1. З дня набрання чинності цим Технічним регламентом постачальники, які вводять в обіг та експлуатацію вентиляційні установки для житлових приміщень, забезпечують надання розповсюджувачу друкованої та електронної енергетичної етикетки, мікрофілі, у тому числі електронної, відповідно до вимог цього Технічного регламенту.

Зміст друкованої та електронної енергетичної етикетки має відповідати вимогам, визначеним у пунктах 2 – 4 цього розділу.

Форма (зразок) енергетичної етикетки (друкованої та електронної), а також їх опис наведено в додатку 3 до цього Технічного регламенту.

2. Енергетична етикетка для однонаправлених вентиляційних установок має містити таку інформацію:

найменування або торговельна марка постачальника однонаправленої вентиляційної установки;

код моделі (код, який відрізняє конкретну модель від інших моделей тієї самої торгівельної марки або того самого постачальника);

енергоефективність. Літера, що означає клас енергоефективності, розміщується на тому самому рівні, що і відповідна стрілка. Енергоефективність зазначається для тепліших кліматичних умов.

рівень звукової потужності L_{WA} , округлений до найближчого цілого числа, дБ;

максимальна швидкість потоку, округлена до найближчого цілого числа, $m^3/\text{год}$, та одна стрілка, що означає однонаправлену вентиляційну установку.

3. Енергетична етикетка для двонаправлених вентиляційних установок має містити таку інформацію:

найменування або торговельна марка постачальника;

код моделі (код, який відрізняє конкретну модель від інших моделей тієї самої торгівельної марки або того самого постачальника);

енергоефективність. Літера, що означає клас енергоефективності, розміщується на тому самому рівні, що і відповідна стрілка. Енергоефективність зазначається для тепліших кліматичних умов;

рівень звукової потужності L_{WA} , округлений до найближчого цілого числа, дБ;

максимальна швидкість потоку, округлена до найближчого цілого числа, $m^3/\text{год}$, та дві різнонаправлені стрілки, що означають двонаправлену вентиляційну установку.

4. Постачальники до кожної вентиляційної установки для житлових приміщень додають друковану енергетичну етикетку, зміст і форма якої зазначена у додатку 3.

5. До кожної моделі вентиляційної установки для житлових приміщень в упаковці надається мікрофіша. Зміст і форму мікрофіші, у тому числі електронної, наведено у додатку 4.

6. Постачальники, які вводять в обіг та/або експлуатацію вентиляційні установки для житлових приміщень повинні мати технічну документацію, яка дає змогу перевірити точність інформації, що міститься на енергетичній етикетці та мікрофіші. Технічна документація, що наведена в додатку 5 до цього Технічного регламенту, надається на вимогу органів державного ринкового нагляду.

7. Постачальники, які вводять в обіг та/або експлуатацію вентиляційні установки для житлових приміщень повинні забезпечувати надання розповсюджувачу інструкції з використання.

8. Постачальники, які вводять в обіг та/або експлуатацію вентиляційні установки для житлових приміщень, мають зазначати у рекламі конкретної моделі вентиляційної установки для житлових приміщень інформацію про клас питомого енергоспоживання для цієї моделі у разі зазначення в такій рекламі інформації про споживання енергоресурсів або ціну.

9. Постачальники, які вводять в обіг та/або експлуатацію вентиляційні установки для житлових приміщень, мають зазначати у технічних рекламних матеріалах щодо конкретної моделі вентиляційної установки для житлових приміщень інформацію про клас питомого енергоспоживання, у разі зазначення в таких технічних рекламних матеріалах інформації про технічні параметри.

10. Постачальники вентиляційних установок для житлових приміщень забезпечують надання розповсюджувачу інформації згідно з додатком 6 до цього Технічного регламенту.

ІІІ. Обов'язки розповсюджувачів

1. Розповсюджувачі вентиляційних установок для житлових приміщень забезпечують:

1) кожну модель вентиляційної установки для житлових приміщень у пунктах продажу енергетичною етикеткою, наданою постачальниками відповідно до пунктів 1–4 розділу ІІ цього Технічного регламенту, яка прикріплюється на передній або верхній частині вентиляційної установки (її має бути чітко видно);

2) споживача інформацією, наданою постачальниками відповідно до пункту 10 розділу ІІ цього Технічного регламенту, якщо кінцеві споживачі не можуть побачити вентиляційну установку для житлових приміщень, окрім випадків їх реалізації дистанційним способом (через мережу Інтернет);

3) споживача інформацією згідно з додатком 7 до цього Технічного регламенту, якщо вентиляційна установка для житлових приміщень пропонуються для продажу, у прокат або лізинг дистанційним способом через мережу Інтернет. Зазначена інформація надається споживачу до того, як він придбає, візьме у прокат або лізинг відповідну вентиляційну установку для житлових приміщень;

4) наявність у рекламі конкретної моделі вентиляційної установки для житлових приміщень інформації щодо енергоспоживання або ціни, містить конкретний клас питомого енергоспоживання цієї моделі;

5) наявність у технічних рекламних матеріалах щодо конкретної моделі вентиляційної установки для житлових приміщень інформації про її технічні параметри та клас питомого енергоспоживання цієї моделі та інструкції з використання.

IV. Методи вимірювання

1. Для забезпечення виконання вимог розділів II та III цього Технічного регламенту клас питомого енергоспоживання визначається згідно з додатком 2 до цього Технічного регламенту.

2. Питоме енергоспоживання, річне споживання електроенергії, річна економія теплової енергії, максимальна швидкість потоку та рівень звукової потужності визначаються відповідно до методів вимірювання та розрахунків, згідно з додатком 8 до цього Технічного регламенту, які враховують визначені сучасні методи вимірювання і методи розрахунку.

V. Вимоги до перевірки під час здійснення державного ринкового нагляду

1. Державний ринковий нагляд щодо відповідності вентиляційних установок для житлових приміщень вимогам цього Технічного регламенту здійснюється органами державного ринкового нагляду в межах сфер їх відповідальності і передбачає встановлення наявності енергетичної етикетки та мікрофіші, їх відповідності вимогам, зазначеним у пунктах 1–5 розділу II цього Технічного регламенту, а також перевірку відповідності фактичних технічних характеристик вентиляційних установок для житлових приміщень вимогам цього Технічного регламенту.

2. Під час перевірки відповідності вентиляційних установок для житлових приміщень вимогам цього Технічного регламенту органи державного


ринкового нагляду мають застосовувати процедуру, визначену у додатку 9 до цього Технічного регламенту.

3. Органи державного ринкового нагляду використовують методи вимірювань і розрахунків відповідно до розділу IV цього Технічного регламенту.

4. Органи державного ринкового нагляду під час перевірки застосовують лише допустимі похибки, наведені у додатку 9 до цього Технічного регламенту.

5. Органи державного ринкового нагляду застосовують лише допустимі похибки та використовують процедуру, що зазначена у цьому розділі. Не застосовуються інші похибки (наприклад ті, що встановлені в національних стандартах, що є ідентичними гармонізованим європейським стандартам, або будь-якою іншою методикою вимірювання).

Державний експерт
експертної групи з питань
енергоефективності ПЕК Директорату
з питань формування енерго- та
ресурсоefективної політики



Оксана КОЛОСОВА

**Додаток 1
до Технічного регламенту
енергетичного маркування
вентиляційних установок для
житлових приміщень
(пункт 3 розділу I)**

**ТЕРМІНИ,
що застосовуються в додатках до Технічного регламенту
енергетичного маркування вентиляційних установок для житлових
приміщень**

У додатках до Технічного регламенту енергетичного маркування вентиляційних установок для житлових приміщень (далі – Технічний регламент) терміни вживаються у таких значеннях:

альтернативний текст – текст, що подається як альтернатива графічній інформації та дає змогу представляти інформацію в неграфічній формі в разі непридатності пристройів для оброблення графіки або для спеціальних пристройів, що використовують, зокрема, систему синтезу голосу;

безканальна установка – вентиляційна установка, призначена для вентиляції одного приміщення або закритого простору в будівлі, яка не оснащена повітроводами;

вбудований дисплей – візуальний інтерфейс, у якому доступ до зображення або сукупності даних здійснюється з використанням миші або шляхом збільшення зображення на сенсорному екрані;

двигун з декількома швидкостями обертання – двигун вентилятора, який може працювати на трьох або більше постійних швидкостях обертання та на нульовій швидкості (режим «вимкнено»);

динамічний тиск – тиск, розрахований на основі масової швидкості потоку та середньої густини газу на виході та у зоні виходу установки;

діаграма швидкості потоку та тиску – множина кривих швидкості потоку (горизонтальна вісь) і перепаду тиску однонаправленої вентиляційної установки для житлового приміщення або припливної сторони двонаправленої вентиляційної установки для житлового приміщення, де кожна крива представляє одну швидкість обертання вентилятора з щонайменше вісімома рівновіддаленими випробувальними точками, а кількість кривих задається кількістю окремих швидкостей вентилятора (один, два або три) або, у випадку вентилятора з частотно-регульованим приводом, охоплює щонайменше, мінімальну, максимальну і доцільну криву, близьку до еталонного об'єму повітря і різниці тиску для випробування питомої споживаної потужності;

загальний тиск, p_f – різниця між тиском гальмування на виході вентилятора та на вході вентилятора;

змішування – миттєва рециркуляція або коротке замикання потоків повітря між випускним і впускним отворами на внутрішньому і зовнішньому кінцевому устаткуванні, так що вони не сприяють ефективній вентиляції

приміщень будівлі, коли установка працює за еталонної об'ємної швидкості повітря;

еталонна швидкість потоку, $\text{м}^3/\text{с}$ – це значення абсциси точки кривої на діаграмі швидкості потоку та тиску, яка знаходиться на або більше до еталонної точки щонайменше на 70% до максимальної швидкості потоку і 50 Па для канальних установок і до мінімального тиску для безканальних установок. Для двонаправлених вентиляційних установок еталонна об'ємна швидкість повітря застосовується до припливного отвору;

ефективна споживана потужність, Вт – споживана електрична потужність при еталонній швидкості потоку повітря при відповідному перепаді зовнішнього загального тиску та охоплює потребу в електроенергії вентиляторами, регуляторами (включаючи пристрой дистанційного керування) і тепловими насосами (якщо їх вбудовано);

канальна установка – вентиляційна установка, призначена для вентиляції одного або більше приміщень або закритого простору в будівлі шляхом використання повітряних каналів, які повинні бути оснащені з'єднувачами каналів;

коєфіцієнт регулювання (CTRL) – коригувальний коєфіцієнт для розрахунку питомого енергоспоживання в залежності від типу регулятора, що є частиною вентиляційної установки, згідно з описом в таблиці 1 додатку 8 до Технічного регламенту;

місцевий регулятор потреби – регулятор потреби вентиляційної установки, який безперервно регулює швидкість вентилятора і швидкість потоку за допомогою більш ніж одного сенсора для канальної установки або одного сенсора для безканальної установки;

механізм відображення – будь-який екран, у тому числі сенсорний екран, або технологія візуалізації, що використовується для відображення інформації, яка міститься в Інтернеті;

параметр регулювання – вимірюваний параметр або множина вимірюваних параметрів, що вважаються показниками потреб в вентиляції, наприклад, рівень відносної вологості (RH), вуглекислого газу (CO_2), летких органічних сполук (VOC) або інших газів, виявлення присутності, руху, виявлення тепла за допомогою інфрачервоного вимірювання, відбиття ультразвукових хвиль, електричних сигналів від роботи світла або обладнання;

питома споживана потужність (SPI), $\text{Вт}/(\text{м}^3 \cdot \text{год})$ – співвідношення між ефективною споживаною потужністю (Вт) і еталонною швидкістю потоку повітря, $\text{м}^3/\text{год}$;

питоме енергоспоживання (SEC), $\text{kВт}\cdot\text{год}/\text{м}^2\cdot\text{рік}$ – коєфіцієнт, що виражає кількість енергії, спожитої для вентиляції квадратного метра опалювальної площини житлового приміщення або будівлі, розрахований для вентиляторів житлових приміщень відповідно до додатку 8 до Технічного регламенту енергетичного маркування вентиляторів житлових приміщень (далі – Технічний регламент);

переміщення – відсоток витяжного повітря, яке повертається в приточне повітря для регенеративного теплообмінника відповідно до еталонної швидкості потоку;

погодинне керування – погодинне денне керування швидкістю вентиляційної установки та швидкістю потоку у вентиляційній установці за допомогою інтерфейсу для користувача з не менш, ніж сімома ручними настройками для будніх днів для регулювання швидкості потоку протягом принаймні двох періодів зниження, тобто періодів, коли застосовується низька або нульова швидкість потоку;

регенеративний теплообмінник – ротаційний теплообмінник, що містить обертове колесо з метою передачі теплової енергії від одного потоку повітря до іншого, у тому числі матеріал, що дозволяє приховану теплопередачу, привідний механізм, корпус або раму, ущільнення для зменшення обтікання і витоку повітря з одного потоку до іншого; такі теплообмінники мають різні ступені рекуперації вологи в залежності від матеріалу, що використовується;

вентиляція з регулятором потреби (DCV) – вентиляційна установка, яка використовує регулятор потреби;

регулятор потреби – пристрій чи набір пристроїв, які вбудовано або є окремим елементом, які вимірюють параметр регулювання та використовують результат для автоматичного регулювання швидкості потоку установки та/або швидкостей потоків в каналах;

рекуперативний теплообмінник – теплообмінник, призначений для передачі теплової енергії від одного потоку повітря до іншого без таких рухомих частин, як пластинчастий чи трубчастий теплообмінник з паралельним потоком, поперечним потоком або зустрічним, або їх комбінація, чи пластинчастий або трубчастий теплообмінник з дифузією пари;

рівень звукової потужності (L_{WA}) – зважений за шкалою А рівень звукової потужності, який видає корпус, виражений в децибелах (dB), відносно потужності звуку одного піковата в 1 пВт, який переносить повітря за еталонної швидкості потоку;

ручний регулятор – будь-який тип регулятора, що не використовує регулятор потреби;

сенсорний екран – екран, що реагує на дотик до нього;

система рекуперації тепла (HRS) – частина двонаправленої вентиляційної установки, обладнаної теплообмінником, призначеним для передачі тепла, що міститься у витяжному повітрі, до приплівного повітря;

статичний тиск p_{sf} – загальний тиск за вирахуванням динамічного тиску вентилятора;

ступінь внутрішнього витоку повітря – відношення витяжного повітря, присутнього в приплівному повітрі вентиляційних установок з системами рекуперації тепла, внаслідок руху витяжного та приточного повітряних потоків всередині корпуса під час роботи установки за еталонного об'ємного потоку повітря, вимірюваного в каналах; випробування проводять під тиском 100 Па;

ступінь зовнішнього витоку повітря – відношення еталонного об'ємного потоку повітря, що витікає із корпусу установки під час випробування під тиском; випробування проводять за 250 Па як для зниженого, так і підвищеного тиску;

ступінь змішування – частка потоку витяжного повітря, як частина загального еталонного обсягу повітря, яка рециркулює між випускним і впускним отворами на внутрішньому і зовнішньому кінцевому устаткуванні і, таким чином, не сприяє ефективному вентилюванню приміщень в будівлі, коли установка працює за еталонного об'єму повітря (виміряного на відстані одного метра від приточного повітряного каналу в приміщенні), за вирахуванням ступеня внутрішнього витоку повітря;

теплова ефективність побутової системи рекуперації (HRS) (η_t) – співвідношення різниці (приросту) температури приплівного повітря до різниці (втрати) температури витяжного повітря. Обидва значення поділено на температуру зовнішнього повітря, вимірюючи за сухих умов системи рекуперації тепла та нормальних атмосферних умов, зі збалансованим масовою витратою за еталонної швидкості потоку, різниці температури всередині та ззовні приміщення, що становить 13 К, без коригування на приток тепла від двигунів вентилятора;

тиск гальмування – тиск, виміряний в точці потоку газу, якщо б його зупинили засобами ізоентропійного процесу;

центральний регулятор потреби – регулятор потреби канальної вентиляційної установки, який постійно регулює швидкість вентилятора та швидкість потоку повітря за допомогою одного сенсора для всієї вентильованої будівлі або частини такої будівлі на центральному рівні;

частотно-регульований привід (VSD) – електронний перетворювач, вбудований або такий, що функціонує як одна система або окремий елемент з двигуном або вентилятором та який постійно перетворює електричну енергію, що подається до двигуна з метою регулювання швидкості потоку;

чутливість повітряного потоку до змін тиску для безканальних вентиляційних установок для житлових приміщень – це співвідношення максимального відхилення від максимальної швидкості потоку вентиляційної установки для житлових приміщень за перепаду зовнішнього загального тиску при плюс 20 Па і такого максимального відхилення за перепаду зовнішнього загального тиску мінус 20 Па;

щільність зовнішнього повітря та повітря всередині приміщення – для безканальних вентиляційних установок – це швидкість потоку, $\text{м}^3/\text{год}$ від приміщення до зони поза приміщенням, коли вентилятор(и) вимкнений(і).

Додаток 2
до Технічного регламенту
енергетичного маркування
вентиляційних установок для
житлових приміщень
(пункт 1 розділу IV)

Класи енергоефективності

1. Клас питомого енергоспоживання (SEC) вентиляційних установок для житлових приміщень розраховані для тепліших кліматичних умов.
2. Клас питомого енергоспоживання вентиляційних установок для житлових приміщень зазначені в таблиці цього додатка.

Таблиця


**Класи питомого енергоспоживання
вентиляційних установок для житлових приміщень**

Клас питомого енергоспоживання	Питоме енергоспоживання, кВт·год/м ² · рік
A+ (найбільш ефективний)	SEC < -42
A	-42 ≤ SEC < -34
B	-34 ≤ SEC < -26
C	-26 ≤ SEC < -23
D	-23 ≤ SEC < -20
E	-20 ≤ SEC < -10
F	-10 ≤ SEC < 0
G (найменш ефективний)	0 ≤ SEC


Додаток 3
до Технічного регламенту
енергетичного маркування
вентиляційних установок для
житлових приміщень
(пункт 1 розділу II)

Форма (зразок) енергетичної етикетки


1. Етикетка для однонаправлених вентиляційних установок оформлюється за таким зразком:

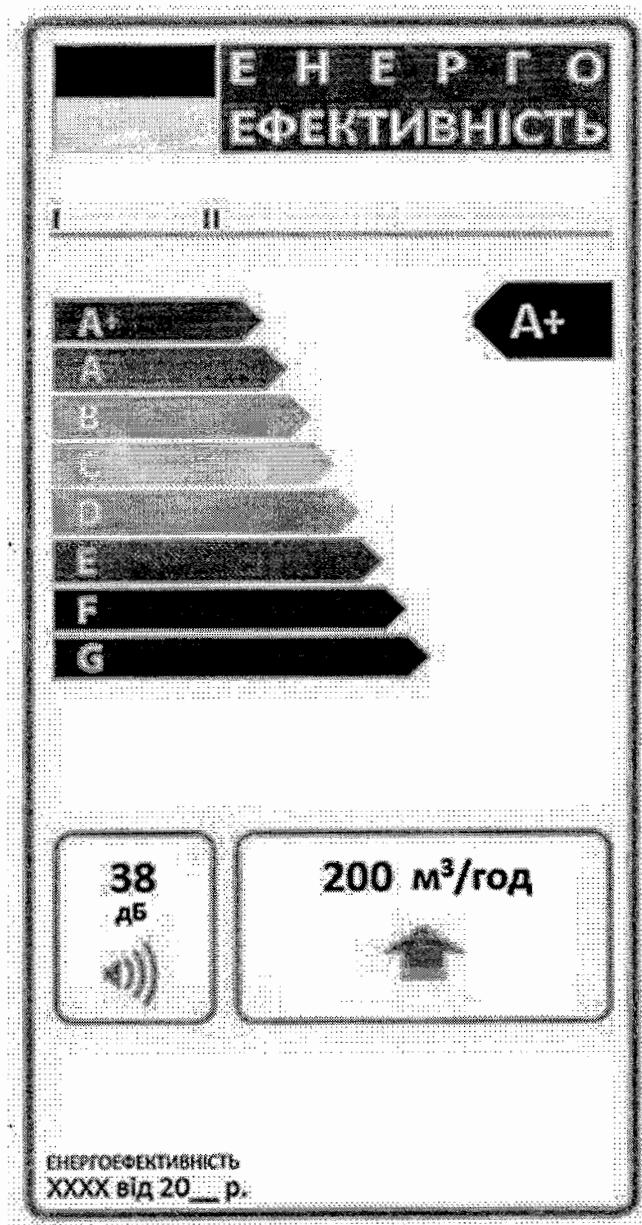

2. Етикетка для двонаправлених вентиляційних установок оформлюється за таким зразком:

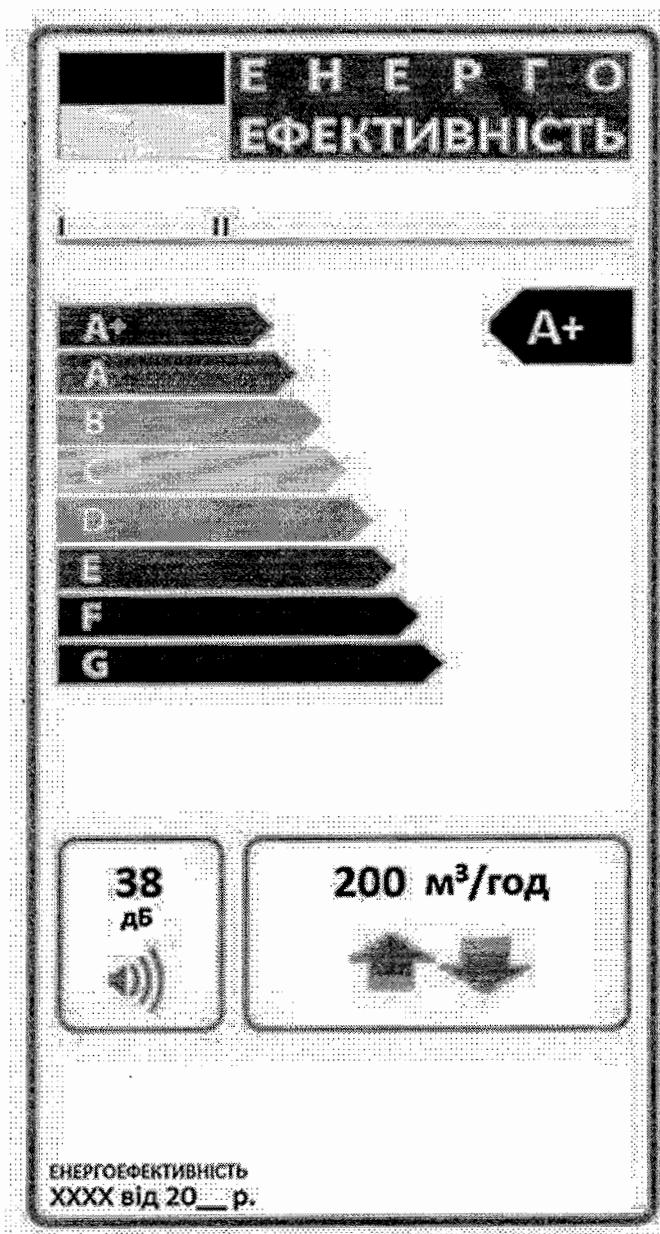

3. Етикетка вентиляційних установок для житлових приміщень, зазначеніх в пунктах 1 та 2 оформлюється за таким зразком:

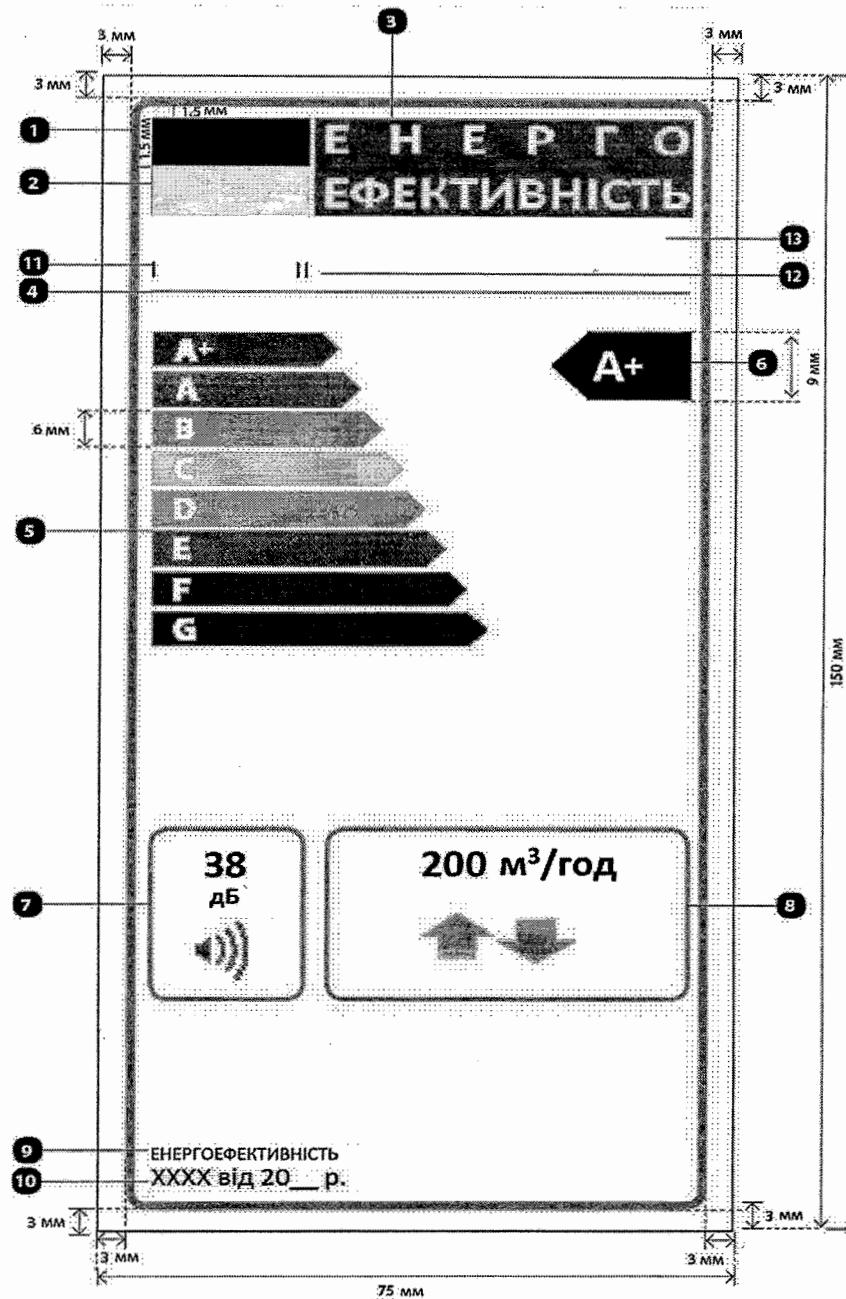

Етикетка вентиляційних установок для житлових приміщень із класами енергоефективності повинна бути розміром щонайменше 75 x 150 міліметрів. Якщо етикетка виготовляється у більшому форматі, її розміри повинні бути збільшені пропорційно.

Під час виготовлення етикетки потрібно використовувати блакитний, пурпурний, жовтий і чорний кольори на білому фоні.

Колір будь-якого елемента етикетки утворюється сполученням зазначених кольорів у відсотковому складі кожного з них.

Для позначення кольору елемента використовується комбінація з чотирьох знаків (цифр), які означають відсотковий склад кольорів у такій послідовності: блакитний, пурпурний, жовтий, чорний.

Наприклад: позначення кольору елемента етикетки «00-70-X-00» свідчить про те, що він складається з 0 відсотків блакитного кольору, 70 – пурпурового, 100 – жовтого і 0 відсотків чорного кольору.

Етикетка вентиляційних установок для житлових приміщень повинна відповідати таким вимогам (згідно із цифровими позначеннями, що відображені на зразку):

1) межа:

лінії – завтовшки 3,5 pt;

колір блакитний – 100 відсотків;

заокруглені кути – 2,5 міліметра;

2) кольорова панель:

кольори – X-80-00-00 та 00-00-X-00;

3) енергетичний логотип:

колір – X-00-00-00;

піктограма кольорової панелі та енергетичного логотипа згідно із зразком;

ширина – 62 міліметри;

висота – 12 міліметрів;

4) межа:

лінія – завтовшки 1 pt;

колір блакитний – 100 відсотків;

довжина – 62 міліметри;

5) шкала А+ – G:

стрілка:

висота – 6 міліметрів;

пробіл – 1 міліметр;

кольори:

вищий клас – X-00-X-00;

другий клас – 70-00-X-00;

третій клас – 30-00-X-00;

четвертий клас – 00-00-X-00;

п'ятий клас – 00-30-X-00;

шостий клас – 00-70-X-00;

сьомий клас – 00-X-X-00;

останній клас – 00-X-X-00;

текст:

Calibri bold – 13 pt;

великі літери білого кольору;

6) клас енергоефективності:

стрілка:

ширина – 17 міліметрів;

висота – 9 міліметрів;

колір чорний – 100 відсотків;

текст:

Calibri bold – 18,5 pt;

велика літера білого кольору;

символи «+»:

Calibri bold – 11 pt;

білого кольору, вирівняні в один ряд;

7) рівень звукової потужності, дБ:

межа:

лінія – 1,5 pt

колір блакитний – 100 відсотків

заокруглені кути – 2,5 міліметрів;

число:

Calibri bold - 16 pt;

колір чорний – 100 відсотків;

текст «дБ»:

Calibri regular – 10 pt;

колір чорний – 100 відсотків;

8) максимальна швидкість потоку, м³/год

межа:

лінія – 1,5 pt;

колір блакитний – 100 відсотків;

заокруглені кути – 2,5 міліметрів;

число:

Calibri bold – 16 pt;

колір чорний – 100 відсотків;

текст «м³/ год»:

Calibri bold – 16 pt;

колір чорний – 100 відсотків;

одна або дві стрілки:

ширина кожної – 10 міліметрів;

висота кожної – 10 міліметрів;

колір блакитний – 100 відсотків;

9) енергоспоживання:

текст:

Calibri regular – 6 pt;

великі літери чорного кольору;

10) реквізити нормативно-правового акта, яким затверджено Технічний регламент енергетичного маркування вентиляційних установок для житлових приміщень:

текст:

Calibri bold – 8 pt;

11) найменування або торговельна марка постачальника вентиляційних установок для житлових приміщень

12) модель вентиляційної установки для житлових приміщень

13) місце для зазначення найменування торговельної марки постачальника та моделі вентиляційної установки для житлових приміщень 62×10 міліметрів.

Додаток 4
до Технічного регламенту
енергетичного маркування
вентиляційних установок для
житлових приміщень
(пункт 5 розділу II)

ВИМОГИ
до мікрофіші

1. Мікрофіша, у тому числі інструкції та інформаційні брошури, які надаються разом із вентиляційними установками для житлових приміщень, повинні містити таку інформацію:

- 1) найменування постачальника або торговельна марка;
- 2) модель вентиляційної установки для житлового приміщення – код, зазвичай буквено-цифровий, який відрізняє певну модель від інших моделей тієї ж торгової марки або постачальника;
- 3) питоме енергоспоживання (SEC), $\text{kVt}\cdot\text{год}/\text{м}^2\cdot\text{рік}$ для кожної кліматичної зони і класу енергоефективності;
- 4) тип вентиляційної установки для житлових приміщень відповідно до термінології що зазначається в пункті 3 розділу I Технічного регламенту енергетичного маркування вентиляційних установок для житлових приміщень (однонаправлений або двонаправлений);
- 5) тип електроприводу, вбудованого або призначений для вбудовування (двигун з декількома швидкостями обертання або частотно-регульований привід);
- 6) тип системи рекуперації тепла (рекуперативна, регенеративна, жодного);
- 7) теплова ефективність рекуперації тепла (у відсотках або «не застосовується», якщо продукт не має системи рекуперації тепла);
- 8) максимальна швидкість потоку, $\text{m}^3/\text{год}$;
- 9) споживана електрична потужність електроприводу вентилятора, в тому числі будь-яке обладнання для управління двигуном за максимальної швидкості потоку (Вт);
- 10) рівень звукової потужності (L_{WA}), округлений до найближчого цілого числа;
 - 11) еталонна швидкість потоку, m^3/s ;
 - 12) еталонний перепад тиску, Па;
 - 13) питома споживана потужність (SPI), $\text{Вт}/\text{м}^3\cdot\text{год}$;
 - 14) коефіцієнт регулювання і типологія регулювання згідно з відповідними визначеннями і класифікацією в таблиці 1 додатка 8 до Технічного регламенту енергетичного маркування вентиляційних установок для житлових приміщень;
 - 15) заявлені максимальні ступені внутрішнього і зовнішнього витоку повітря, у відсотках, для двонаправленої вентиляційної установки або переміщення (тільки для регенеративних теплообмінників), а також ступені

зовнішнього витоку повітря, у відсотках, для канальних однонаправлених вентиляційних установок;

16) ступінь змішування для безканальних двонапарвлених вентиляційних установок, які не призначено для обладнання одним з'єднувачем каналів з боку припливного або витяжного повітря;

17) місце розташування та опис візуального попередження про заміну фільтра вентиляційної установки для житлових приміщень, призначених для використання з фільтрами, в тому числі текст, у якому зазначено про важливість регулярної заміни фільтру для функціонування та енергоефективності установки;

19) для однонаправлених вентиляційних систем – інструкції з монтажу регульованих притяжних та витяжних решіток на фасаді для природного припливу та витяжки повітря;

20) інтернет-адреса інструкцій для збирання та розбирання;

21) тільки для безканальних установок: чутливість повітряного потоку до змін тиску при плюс 20 Па і мінус 20 Па;

22) тільки для безканальних установок: щільність зовнішнього повітря/повітря всередині приміщення, м³/год;

23) річне споживання електроенергії (AEC), кВт·год/рік;

24) річний обсяг економії тепла (AHS) для тепліших та холодніших умов, кВт·год/рік.

Додаток 5
до Технічного регламенту
енергетичного маркування
вентиляційних установок для
житлових приміщень
(пункт 6 розділу II)

ВИМОГИ
до технічної документації

1. Технічна документація для вентиляційних установок для житлових приміщень, зазначена в розділі II Технічного регламенту енергетичного маркування вентиляційних установок для житлових приміщень (далі – Технічний регламент) має містити таку інформацію:

- 1) повне найменування та місцезнаходження постачальника;
- 2) опис моделі вентиляційної установки для житлових приміщень, а саме код, зазвичай буквенно-цифровий, який використовується для ідентифікації конкретної моделі вентиляційних установок для житлових приміщень серед інших моделей тієї ж торгової марки або постачальника;
- 3) посилання на національні стандарти, зокрема ті, що узгоджені з відповідними гармонізованими європейськими стандартами, та інші методи розрахунку, стандарти вимірювання та специфікації, що застосовувалися (за потреби);
- 4) підпис представника постачальника;
- 5) результати вимірювань технічних параметрів, зазначених у додатку 8 до Технічного регламенту;
- 6) габаритні розміри;
- 7) специфікація типу вентиляційної установки для житлових приміщень;
- 8) конкретний клас питомого енергоспоживання моделі, визначений у додатку 2 до Технічного регламенту;
- 9) питоме енергоспоживання для кожної кліматичної зони;
- 10) рівень звукової потужності;
- 11) результати розрахунків, виконаних згідно з додатком 8 до Технічного регламенту.

2. Постачальники можуть включати додаткову інформацію в кінець списку, зазначеного в пункті 1 цього додатка.

**Додаток 6
до Технічного регламенту
енергетичного маркування
вентиляційних установок для
житлових приміщень
(пункт 10 розділу II)**

**ІНФОРМАЦІЯ,
яка надається у разі, коли кінцеві споживачі не можуть побачити
вентиляційну установку для житлових приміщень, окрім випадків
їх реалізації дистанційним способом
(через мережу Інтернет)**

1. Якщо кінцеві споживачі не можуть побачити вентиляційну установку для житлових приміщень, їм надається інформація зазначена в розділі II Технічного регламенту енергетичного маркування вентиляційних установок для житлових приміщень (далі – Технічний регламент), у такому порядку:

1) клас питомого споживання енергії моделі вентиляційної установки для житлових приміщень, визначений згідно з додатком 8 до Технічного регламенту;

2) питоме енергоспоживання, кВт·год/м²·рік, дляожної відповідної кліматичної зони;

3) максимальна швидкість потоку, м³/год;

4) рівень звукової потужності в дБ (А), округлений до найближчого цілого числа.

2. Додатково може надаватися інформація, що зазначається у мікрофіші, згідно з додатком 4 до Технічного регламенту.

3. Розмір і шрифт тексту, яким друкується або відображається інформація, зазначена в підпунктах 1–4 пункту 1 цього додатка, мають бути розбірливими.

Додаток 7
до Технічного регламенту
енергетичного маркування
вентиляційних установок для
житлових приміщень
(пункт 2 розділу III)

**ІНФОРМАЦІЯ,
яка надається кінцевим споживачам,
якщо вентиляційна установка для житлових приміщень реалізується для
продажу, у прокат або у лізинг у дистанційний спосіб
(через мережу Інтернет)**

1. Електронна етикетка, що надається постачальниками згідно з розділом II Технічного регламенту енергетичного маркування вентиляційних установок для житлових приміщень (далі – Технічний регламент), відтворюється на механізмі зображення разом із ціною вентиляційної установки для житлових приміщень. Електронну етикетку має бути чітко видно, її розміри мають відповідати вимогам, наведеним у додатку 3 до Технічного регламенту, вона може відтворюватися з використанням вбудованого дисплея. У разі застосування вбудованого дисплея електронна енергетична етикетка відтворюється на екрані за допомогою миші або способом збільшення зображення на сенсорному екрані.

2. Зображення, що використовується для доступу до електронної енергетичної етикетки під час застосування вбудованого дисплея, має відповідати таким вимогам:

1) колір стрілки позначення класу енергоефективності вентиляційної установки для житлових приміщень має відповідати класу енергоефективності, зазначеному на електронній енергетичній етикетці;

2) клас питомого енергоспоживання вентиляційної установки для житлових приміщень має зазначатися білим кольором та таким самим шрифтом, що і ціна;

3) стрілка позначення класу енергоефективності вентиляційної установки для житлових приміщень повинна мати один із таких форматів:



3. У разі застосування вбудованого дисплея слід дотримуватися таких вимог щодо зображення енергетичної етикетки:

1) позначення класу енергоефективності, що демонструється на механізмі зображення разом із ціною вентиляційної установки для житлових приміщень;

2) позначення класу енергоефективності має містити посилання на електронну енергетичну етикетку;

3) електронна енергетична етикетка відтворюється на екрані за допомогою миші або способом збільшення зображення на сенсорному екрані;

4) електронна енергетична етикетка відтворюється як додаткове вікно, нова вкладка чи сторінка або допоміжне зображення на екрані;

5) для збільшення електронної енергетичної етикетки на сенсорному екрані застосовуються відповідні методи збільшення зображення на таких екранах;

6) відтворення електронної енергетичної етикетки може бути припинено способом її закриття;

7) альтернативний текст для графіки, що з'являється на екрані у разі неможливості відтворення електронної енергетичної етикетки, містить клас питомого енергоспоживання вентиляційної установки для житлових приміщень, який слід зазначити таким же самим шрифтом, що і ціну.

4. Мікрофіша, що надається постачальниками згідно з розділом II Технічного регламенту, демонструється на механізмі зображення разом з ціною вентиляційної установки для житлових приміщень. Мікрофішу має бути чітко видно, вона може відтворюватися із застосуванням вбудованого дисплея, при цьому посилання, що використовується для доступу до мікрофіші, повинно мати чіткий і розбірливий напис «Мікрофіша». У разі застосування вбудованого дисплея мікрофіша відтворюється на екрані за допомогою миші або способом збільшення зображення на сенсорному екрані.

Додаток 8
до Технічного регламенту
енергетичного маркування
вентиляційних установок для
житлових приміщень
(пункт 2 розділ IV)

Вимірювання та розрахунки

1. Питоме енергоспоживання (SEC) обчислюється за такою формулою:

$$\text{SEC} = t_a \cdot pef \cdot q_{net} \cdot \text{MISC} \cdot \text{CTRL}^x \cdot \text{SPI} - t_h \cdot \Delta T_h \cdot \eta_h^{-1} \cdot c_{air} \cdot (q_{ref} - \\ - q_{net} \cdot \text{CTRL} \cdot \text{MISC} \cdot (1 - \eta_t)) + Q_{defr},$$

де SEC – питоме енергоспоживання для вентиляції на квадратний метр опалювальної площини житлового приміщення або будівлі, кВт·год/м²·рік;

t_a – кількість годин роботи на рік, год/рік;

pef – коефіцієнт виробництва та розподілу електроенергії;

q_{net} – норма вентиляції на м² опалювальної площини, м³/год·м²;

MISC – сукупний коефіцієнт загального типу, що включає коефіцієнти ефективної вентиляції, витоку повітря з каналу та додаткової інфільтрації;

CTRL – коефіцієнт регулювання вентиляції;

x – показник степені, що враховує нелінійність між збереженням теплової енергії та електроенергії, в залежності від характеристик двигуна та електропривода;

SPI – питома споживана потужність, кВт/(м³/год);

t_h – загальна кількість годин в опалювальному сезоні, год;

ΔT_h – середня різниця між температурою всередині приміщення (19 °C) та температурою зовнішнього повітря протягом опалювального сезону з врахуванням коригувального значення 3 К для сонячних та внутрішніх надходжень тепла [K];

η_h – середня ефективність опалення приміщень;

c_{air} – питома теплоємність повітря при сталому тиску та густині, кВт·год/(м³·К);

q_{ref} – еталонний показник природньої вентиляції на квадратний метр опалювальної площини, $\text{м}^3/\text{год}\cdot\text{м}^2$;

η_t – теплова ефективність рекуперації тепла;

Q_{defr} – річна кількість теплової енергії на квадратний метр опалювальної площини $\text{kVt}\cdot\text{год}/\text{м}^2\cdot\text{рік}$, спожитої для розмороження, на основі змінного електронагрівання опором:

$$Q_{defr} = t_{defr} \cdot \Delta T_{defr} \cdot c_{air} \cdot q_{net} \cdot pef,$$

де t_{defr} – тривалість періоду розмороження, тобто коли температура зовнішнього повітря нижча ніж мінус 4°C , год/рік;

ΔT_{defr} – середня різниця між температурою зовнішнього повітря та мінус 4°C протягом періоду розмороження, К.

Q_{defr} застосовується тільки для двонаправлених установок з рекуперативним теплообмінником; для однонаправлених установок або установок з регенеративними теплообмінниками $Q_{defr} = 0$.

SPI та η_t – величини, отримані в результаті випробувань та методів розрахунку.

Інші параметри та їх величини наведені в Таблиці 1. Питоме енергоспоживання для класифікації етикеток ґрунтуються на тепліших кліматичних умовах.

2. Річне споживання електроенергії (AEC) на площину 100 м^2 , $\text{kVt}\cdot\text{год}/\text{рік}$ та річний обсяг економії тепла (AHS), $\text{kVt}\cdot\text{год}/\text{рік}$, що означає річну економію споживання енергії під час опалення, розраховані, використовуючи значення, розраховані в пункті 1 цього додатку і значення, наведені в Таблиці 1 для кожного типу клімату (теплішого, холоднішого)

$$AEC = t_a \cdot q_{net} \cdot MISC \cdot CTRL^X \cdot SPI + Q_{defr};$$

$$AHS = t_h \cdot \Delta T_h \cdot \eta_h^{-1} \cdot c_{air} \cdot (q_{ref} - q_{net} \cdot CTRL \cdot MISC \cdot (1 - \eta_t)).$$

Таблиця 1

Параметри розрахунку питомого споживання електроенергії

Значення параметрів відповідно до типів вентиляційних установок		MISC			
Канальні вентиляційні установки		1,1			
Безканальні вентиляційні установки		1,21			
За способом керування вентиляцією		CTRL			
Ручний регулятор (не для вентиляції з регулятором потреби)		1			
Погодинне керування (не для вентиляції з регулятором потреби)		0,95			
Центральний регулятор потреби		0,85			
Місцевий регулятор потреби		0,65			
За типом двигуна та приводу		X-значення			
З двигуном з функцією ввімкнено/вимкнено та єдиною швидкістю		1			
З двигуном з двома швидкостями		1,2			
З двигуном з трьома швидкостями		1,5			
З частотно-регульованим приводом		2			
Клімат	t_h, год	ΔT_h, К	t_{defr}, год	ΔT_{defr}, К	$Q_{defr} (*)$, кВт·год/ м²·рік
Холодніший	6552	14,5	1003	5,2	5,82
Тепліший	5112	9,5	168	2,4	0,45
Параметри		Значення			
Питома теплоємність повітря при сталому тиску та густині, c_{air} , кВтгод/(м ³ ·К);		0,000344			
Норма вентиляції на квадратний метр опалювальної площини, q_{net} , м ³ /год·м ²		1,3			
Еталонний показник природної вентиляції на квадратний метр опалювальної площини, q_{ref} , м ³ /год·м ²		2,2			
Кількість годин роботи на рік, t_a , год/рік		8760			
Коефіцієнт виробництва та розподілу електроенергії, ref		2,5			
Теплова ефективність рекуперації тепла, η_h		75%			

* Q_{defr} застосовується тільки для двонаправлених установок з рекуперативним теплообмінником; для однонаправлених установок або установок з регенеративними теплообмінниками $Q_{defr} = 0$.

**Додаток 9
до Технічного регламенту
енергетичного маркування
вентиляційних установок для
житлових приміщень
(пункт 1 розділу V)**

**Процедура проведення перевірки відповідності
фактичних технічних характеристик вентиляційних установок для
житлових приміщень вимогам Технічного регламенту енергетичного
маркування вентиляційних установок для житлових приміщень**

1. Перевірці підлягає одна вентиляційна установка для житлових приміщень для кожної моделі.

2. Модель вентиляційної установки для житлових приміщень вважається такою, що відповідає вимогам Технічного регламенту енергетичного маркування вентиляційних установок для житлових приміщень (далі – Технічний регламент), якщо:

значення, наведені в технічній документації, та (де це можливо) значення, що використовуються для розрахунку цих значень, не є сприятливішими для постачальника, ніж результати відповідних вимірювань;

заявлені значення відповідають будь-яким вимогам, встановленим у Технічному регламенті, а будь-яка потрібна інформація про продукт, надана постачальником, не містить значень, які є сприятливішими для постачальника, ніж вказані значення;

у разі перевірки органами державного ринкового нагляду вентиляційної установки для житлових приміщень вказані значення (значення відповідних параметрів, виміряні під час перевірки, та значення, які обчислюються на основі цих вимірювань) відповідають допустимим похибкам, наведеним у цьому додатку.

3. Якщо результати, зазначені в абзацах другому або третьому пункту 2 цього додатка, не досягнуті, модель, а також інші моделі, які зазначені у технічній документації як еквівалентні, вважаються такими, що не відповідають вимогам Технічного регламенту.

4. Якщо результату, зазначеному в абзаці четвертому пункту 2 цього додатка, не досягнуто, органи державного ринкового нагляду вибирають три додаткових вентиляційні установки для житлових приміщень тієї самої моделі для перевірки. Як альтернатива три додаткових вентиляційні установки для житлових приміщень можуть бути однієї моделі або іншими моделями, які зазначені у технічній документації як еквівалентні.

5. Модель вважається такою, що відповідає вимогам, якщо для цих трьох вентиляційних установок для житлових приміщень середнє арифметичне значення відповідає допустимим похибкам, наведеним у цьому додатку.

6. Якщо результату, зазначеного у пункті 5, не досягнуто, модель вентиляційної установки для житлових приміщень, а також інші моделі, які

зазначені у технічній документації як еквівалентні, вважаються такими, що не відповідають вимогам Технічного регламенту.

Допустимі похибки *

Параметри, за якими проводиться перевірка	Допустимі похибки
Ефективна споживана потужність SPI	Визначене значення не повинно перевищувати заявленої величини більше ніж у 1,07 рази.
Теплова ефективність вентиляційної установки для житлових приміщень	Визначене значення не повинно бути менше заявленої величини більше ніж у 0,93 рази.
Рівень звукової потужності	Визначене значення не повинно перевищувати заявленого значення більше ніж на 2 дБ.

* Допустимі похибки, зазначені в цьому додатку, стосуються лише перевірки вимірюваних параметрів органами державного ринкового нагляду та не повинні використовуватися постачальником як допустимі похибки для встановлення значень у технічній документації. Значення та класи на етикетці або мікрофіші не є сприятливішими для постачальника, ніж значення, зазначені в технічній документації.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту наказу Міністерства енергетики України «Про затвердження
Технічного регламенту енергетичного маркування вентиляційних
установок для житлових приміщень»

1. Резюме

Основною ціллю прийняття проєкту наказу є регламентація вимог щодо енергетичного маркування вентиляційних установок для житлових приміщень відповідно до оновленого законодавства ЄС.

2. Проблема, яка потребує розв'язання

На сьогоднішній день в Україні відсутні нормативно-правові акти, які покликані сприяти створенню системи енергетичного маркування вентиляційних установок для житлових приміщень, визнаної на міжнародному рівні, яка дасть змогу споживачам обирати найбільш енергоефективні продукти.

У 2014 році Європейським Союзом прийнято Делегований регламент Комісії (ЄС) № 1254/2014 від 11.07.2014, що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно енергетичного маркування вентиляційних установок для житлових приміщень.

Встановлення вимог щодо подання споживачам інформації про рівень ефективності споживання електроенергії енергоспоживчими продуктами, а також додаткової інформації, що має за мету поступово забезпечити збалансовані умови для збільшення інвестицій, підвищення енергетичної безпеки та енергоефективності, а також покращення конкурентного середовища як ключового економічного чинника.

З огляду на вищевикладене, виникла необхідність затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування вентиляційних установок для житлових приміщень.

3. Суть проєкту акта

Затвердження технічних регламентів з енергетичного маркування дозволить надавати споживачам інформацію про рівень ефективності споживання енергетичних та інших основних ресурсів енергоспоживчими продуктами, а також додаткової інформації, що дасть змогу споживачам обирати найбільш енергоефективні продукти.

4. Вплив на бюджет

Реалізація проєкту акта не потребує додаткових матеріальних та інших витрат. Всі видатки по заходах з впровадження Технічного регламенту енергетичного маркування вентиляційних установок для житлових приміщень будуть здійснюватися в межах коштів, передбачених головними розпорядниками на відповідний бюджетний рік.

5. Позиція заінтересованих сторін

Проект акта не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-побутової сфери та не надсилається на розгляд Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, оскільки він не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

Крім того, реалізація наказу не матиме впливу на інтереси окремих верств (груп) населення, об'єднаних спільними інтересами.

Консультації із заінтересованими сторонами стосовно проекту акта не проводилися.

Реалізація акта матиме вплив на ключові інтереси заінтересованих сторін, прогноз впливу додається.

6. Прогноз впливу

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць України, є регуляторним актом та відповідає принципам державної регуляторної політики та не має впливу на ринок праці.

Проте, проект акта матиме вплив на ринкове середовище та інтереси суб'єктів господарювання, громадян та держави. Для держави вигодами від прийняття наказу буде зменшення загальнодержавного рівня енергетичного споживання за рахунок збільшення кількості енергоефективних товарів на ринку, для суб'єктів господарювання – можливість постачання своєї продукції на ринок Європейського Союзу, скорочення споживання енергетичних ресурсів під час використання вентиляційних установок для житлових приміщень та плати за них, а також покращення іміджу підприємства, за рахунок використання екологічного та енергоефективного обладнання (принцип «зеленої економіки») та для громадян – зменшення витрат за використання електричної енергії, використання енергоефективного та екологічного обладнання та тривалий строк експлуатації. Прогноз впливу додається.

7. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження з Державною регуляторною службою України, Антимонопольним комітетом України, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Проект акта потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

8. Ризики та обмеження

У проекті акта відсутні положення, що стосуються прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією створюють підстави для дискримінації, стосуються інших ризиків та обмежень, які можуть виникнути під час реалізації акта.

Громадська антикорупційна та громадська антидискримінаційна експертизи не проводились.


9. Підстава розроблення проекту акта

Запровадження в Україні системи встановлення вимог щодо енергетичного маркування є вимогою Європейського Союзу, відповідно до Угоди про асоціацію Україна-ЄС, терміном запровадження якої визначений 2017 рік (додаток XXVII до глави 1 «Співробітництво у сфері енергетики, включаючи ядерну енергетику» Розділу V «Економічне і галузеве співробітництво» Угоди про асоціацію України – ЄС).

Проект наказу Міністерства енергетики «Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування вентиляційних установок для житлових приміщень» розроблено на виконання частини другої статті 8 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1057 «Про визначення сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади та Служба безпеки України здійснюють функції технічного регулювання», постанови Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 1106 «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 844-р «Про схвалення Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року».

Т.в.о. Голови Держенергоефективності

09 09 2020 р.



Костянтин ГУРА

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ

реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін

до проекту наказу Міністерства енергетики України «Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування вентиляційних установок для житлових приміщень»

1. Прийняття проекту акта дозволить підвищити енергоефективність української економіки через стимулювання наявності на ринку України енергоефективних вентиляційних установок для житлових приміщень шляхом обмеження доступу на ринок неенергоефективних товарів. Після прийняття акта буде забезпеченено покращення енергетичних характеристик вентиляційних установок для житлових приміщень, що в результаті дозволить поступово збільшити кількість енергоефективних вентиляційних установок для житлових приміщень.

2. Вплив на ключові інтереси усіх заінтересованих сторін:

Заінтересована сторона	Ключовий інтерес	Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників (у числовому або якісному вимірі)		Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)
		короткостроковий вплив (до року)	середньостроковий вплив (більше року)	
Вітчизняні виробники вентиляційних установок для житлових приміщень	Збільшення прибутків з виробництва та продажу енергоефективних вентиляційних установок для житлових приміщень та експорт продукції на ринки України та ЄС	Позитивний Збільшення конкурентоздатності за рахунок надання інформації про клас енергоефективності продукції	Позитивний Збільшення продажів вентиляційних установок для житлових приміщень. Збільшення продажів продукції на ринку Європейського Союзу. Покращення іміджу підприємств, за рахунок використання екологічного та енергоефективного обладнання. Підвищення якості продукції з огляду на необхідність конкурувати з іноземними	Прийняття акта забезпечить регламентацію правових можливостей для виробників вентиляційних установок для житлових приміщень. Вітчизняні підприємства зможуть мати рівні конкурентні можливості з європейськими виробниками вентиляційних установок для житлових приміщень. При цьому, нові норми регламенту призведуть до збільшення собівартості вентиляційних установок для житлових приміщень, сприятиме

			виробниками як на внутрішньому так і на зовнішньому ринку	зростанню грошових надходжень виробникам енергоефективної продукції, а також в подальшому до витіснення з ринку неенергоефективних вентиляційних установок для житлових приміщень.
Іноземні виробники та імпортери вентиляційних установок для житлових приміщень з інших країн	Збільшення прибутків від продажів енергоефективної продукції на ринку України	<i>Позитивний</i> Збільшення продажів енергоефективних вентиляційних установок для житлових приміщень на ринку України у порівнянні з виробниками неенергоефективної продукції	<i>Позитивний</i> Збільшення обсягів імпорту вентиляційних установок для житлових приміщень	Імпортери будуть зобов'язані імпортувати на ринок України тільки ті вентиляційні установки для житлових приміщень, що відповідатимуть вимогам технічного регламенту з маркування.
Покупці вентиляційних установок для житлових приміщень	Зменшення витрат на споживання енергоресурсів Збільшення терміну експлуатації енергоефективної продукції (зносостійкість купленого виробу)	<i>Негативний</i> Збільшення вартості вентиляційних установок для житлових приміщень	<i>Позитивний</i> Зменшення витрат за споживання електричної енергії Довший термін експлуатації вентиляційних установок для житлових приміщень на 3-5 років Збільшення якості продукції та в перспективі зниження ціни на неї, як результат конкуренції українських та іноземних виробників	Прийняття акта сприятиме введенню в обіг лише енергоефективних товарів. При незначному збільшенні ціни приладів, буде досягнуто значне зменшення споживання електроенергії, а також збільшено термін експлуатації таких приладів, що сприятиме значній економії коштів покупців.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проєкту наказу Міністерства енергетики України
«Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування
вентиляційних установок для житлових приміщень»

I. Визначення проблеми

Енергія, спожита вентиляційними установками для житлових приміщень, складає значну частку у загальному обсязі споживання енергії кінцевими споживачами. Можливості для скорочення споживання енергії є значними. Тому вентиляційні установки для житлових приміщень повинні підпадати під вимоги енергетичного маркування.

Для того, щоб енергетичні етикетки стали для постачальників стимулами для подальшого підвищення енергоефективності цих пристрій і прискорити трансформацію ринку із запровадженням енергоощадних технологій, в Європейському Союзі прийнято Делегований регламент Комісії (ЄС) № 1254/2014 від 11 липня 2014 року, що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо енергетичного маркування вентиляційних установок для житлових приміщень.

На сьогоднішній день в Україні відсутні нормативно-правові акти, які покликані дати можливість споживачам цього обладнання мати повну та достовірну інформацію щодо класу його енергетичної ефективності, а виробникам – підвищити конкурентоспроможність своєї продукції на міжнародному ринку.

Всі вентиляційні установки для житлових приміщень на ринку Україні не мають енергетичних етикеток, які б давали можливість споживачам обирати найбільш енергоефективні товари. Також, беручи до уваги той факт, що європейські товари, які представлені на нашому ринку, мають енергетичне маркування, у них є конкурентні переваги, оскільки споживач має повну інформацію про продукт.

За розрахунками європейських експертів при запровадженні всіх технічних регламентів з енергетичного маркування відповідного енергоспоживчого обладнання в Україні можливо досягти економію електроенергії на рівні близько 30 ГВт·год.

Запровадження енергетичної етикетки впливатиме на зацікавлених сторін взаємопов'язаними способами:

- це заохочує виробників підвищити енергоефективність та функціональність своїх товарів. Енергетична етикетка створює чіткі цілі, які мають бути спрямовані на покращення енергоефективності та функціональних показників.

- закликає розповсюджувачів пропонувати у точках продажу більш енергоефективні моделі обладнання.

Інформація відіграє ключову роль у функціонуванні ринкових сил, тому необхідно ввести уніфіковану етикетку для всіх продуктів одного типу, щоб забезпечити потенційних покупців додатковою стандартизованою інформацією стосовно витрат цих товарів на енергію та споживання інших важливих ресурсів. Для того, щоб бути ефективною та успішною, етикетка повинна легко розпізнаватися кінцевими користувачами, бути простою та лаконічною.

Запровадження системи енергетичного маркування вентиляційних установок для житлових приміщень, яка відповідатиме вимогам оновленого європейського законодавства у цій сфері, що дозволить:

- забезпечити ефективне використання електроенергії при використанні (експлуатації) вентиляційних установок для житлових приміщень;
- контролювати та не допустити на споживчий ринок України енергоємних, неефективних вентиляційних установок для житлових приміщень;
- можливість надання продукції на ринок ЄС.

Затвердження наказу Міністерства енергетики України «Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування вентиляційних установок для житлових приміщень» забезпечить виконання підпункту 10 пункту 9 Плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи технічного регулювання до 2020 року, яка затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 844-р, а також пункту 706 Плану заходів із виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106 «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з одної сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони».

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи	Так	Ні
<i>Громадяни</i>	Так	-
<i>Держава</i>	Так	-
<i>Суб'єкти господарювання</i>	Так	-

Проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки це не буде відповідати вимогам чинного законодавства України.

Проблема не може бути розв'язана за допомогою чинних регуляторних актів, оскільки вони відсутні.

II. Цілі державного регулювання

Основною метою затвердження проекту наказу є забезпечення споживачів цього обладнання повною та достовірною інформацією щодо класу його енергетичної ефективності, а виробників – підвищення конкурентоспроможності своєї продукції на міжнародному ринку, що в результаті дозволить поступово збільшити кількість енергоєфективних товарів на ринку. Також це зменшить загальнодержавний рівень енергетичного споживання та рівень енергоємності валового внутрішнього продукту, що наразі в два-три рази більший, ніж у країнах Європейського Союзу.

Затвердження проекту наказу забезпечить виконання вимог чинного законодавства.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернатив	Опис альтернативи
Альтернатива 1 <i>Залишити ситуацію без змін</i>	<p>Приведе до невиконання Стратегії розвитку системи технічного регулювання до 2020 року, яка затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.08.15 № 844, а також Плану заходів із виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25.10.17 № 1106.</p>
Альтернатива 2 <i>Прийняття регуляторного акту</i>	<p>Забезпечує досягнення цілей державного регулювання. Забезпечує збалансовані умови для збільшення інвестицій, підвищення енергетичної безпеки та енергоефективності, а також покращення конкурентного середовища як ключового економічного чинника.</p> <p>Дозволяє забезпечити споживачів даного обладнання мати повну та достовірну інформацію щодо класу його енергетичної ефективності, а виробникам – підвищити конкурентоспроможність своєї продукції на міжнародному ринку.</p> <p>Збільшення кількості енергоефективних товарів на ринку.</p>

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1 <i>Залишити ситуацію без змін</i>	Вигоди відсутні	<p>Створення технічних бар'єрів під час торгівлі між Україною та ЄС. Відсутність європейського підходу до енергоефективності вентиляційних установок для житлових приміщень.</p> <p>Загальнодержавний рівень енергетичного споживання залишиться на високому рівні за рахунок відсутності енергоефективних товарів на ринку, що, у свою чергу, залишає високий рівень енергоємності валового внутрішнього продукту.</p> <p>Вищезазначене приведе до</p>

		додаткових витрат.
Альтернатива 2 <i>Прийняття регуляторного акту</i>	Усунення технічних бар'єрів під час торгівлі між Україною та ЄС. Гармонізація європейських стандартів та підходу до енергоефективності вентиляційних установок для житлових приміщень. Зменшення загальнодержавного рівня енергетичного споживання, за рахунок збільшення кількості енергоефективних товарів на ринку, а також зменшення рівня енергоємності валового внутрішнього продукту.	Витрат не передбачається

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1 <i>Залишити ситуацію без змін</i>	Вигоди відсутні	Відсутність споживчого вибору між дешевою, енергоємною продукцією та енергоефективною. Надмірні витрати за використання електричної енергії, використання неефективного та неекологічного обладнання, а також короткий термін експлуатації. Вищезазначене призведе до додаткових витрат.
Альтернатива 2 <i>Прийняття регуляторного акту</i>	Наявність споживчого вибору між дешевою, енергоємною продукцією та енергоефективною. Зменшення витрат за використання електричної енергії, використання енергоефективного та екологічного обладнання та довгий термін експлуатації.	Витрат не передбачається

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник	Великі	Середні	Малі	Мікро	Разом
Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць*	4	3	0	0	7
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків	57%	43%	0%	0%	100%

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1 <i>Залишити ситуацію без змін</i>	Відсутні	<p>Втрата можливості мати імідж підприємства, що продає енергоефективне обладнання та слідує правилам європейських стандартів.</p> <p>Втрата можливості мати конкурентні переваги, оскільки споживач матиме повну інформацію про енергоефективність продукту.</p> <p>Втрата можливості відповісти вимогам законодавства ЄС.</p> <p>Неможливість надання своєї продукції на ринок ЄС.</p> <p>Вищезазначене призведе до додаткових витрат.</p>
Альтернатива 2 <i>Прийняття регуляторного акту</i>	<p>Можливість мати імідж підприємства, що продає енергоефективне обладнання та слідує правилам європейських стандартів.</p> <p>Можливість мати конкурентні переваги, так як споживач матиме повну інформацію про енергоефективність продукту.</p> <p>Отримання практичного досвіду «правил гри» на європейському ринку.</p> <p>Можливість надання своєї продукції на ринок ЄС.</p>	<p>Незначні витрати на друк етикетки та невелика кількість випробувань зразків для забезпечення відповідності</p>

Сумарні витрати за альтернативами	Сума витрат, гривень
Альтернатива 1 <i>Залишити ситуацію без змін</i> Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")	0
Альтернатива 2 <i>Прийняття регуляторного акту</i> Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")	2 919 000 (1 рік) 14 595 000 (5 років)

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)	Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)	Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 <i>Залишити ситуацію без змін</i>	1	Відмова від запровадження системи енергетичного маркування не дає змоги досягнути поставлених цілей державного регулювання та призведе до: <ul style="list-style-type: none"> - залишення загальнодержавного рівня енергетичного споживання на високому рівні за рахунок відсутності енергоефективних товарів на ринку, що, у свою чергу, залишає високий рівень енергоємності валового внутрішнього продукту; - підвищення рівня оплати за споживання енергетичних ресурсів під час використання вентиляційних установок для житлових приміщень, оскільки тарифи на енергетичні ресурси зростатимуть; - відсутності можливості мати імідж підприємства, що виробляє та продає енергоефективне обладнання; - надмірної витрати за використання електричної енергії; - створення технічних бар'єрів під час торгівлі між Україною та ЄС; - відсутності європейського підходу до

		<p>енергоефективності вентиляційних установок для житлових приміщень;</p> <ul style="list-style-type: none"> - відсутності споживчого вибору між дешевою, енергоємною продукцією та дорожчою, енергоефективною; - втрати можливості мати конкурентні переваги, так як споживач матиме повну інформацію про енергоефективність продукту; - втрати практичного досвіду «правил гри» на європейському ринку; - неможливості надання своєї продукції на ринок ЄС.
Альтернатива 2 <i>Прийняття регуляторного акту</i>	4	<p>Зменшення загальнодержавного рівня енергетичного споживання, за рахунок збільшення кількості енергоефективних товарів на ринку, а також зменшення рівня енергоємності валового внутрішнього продукту, скорочення споживання енергетичних ресурсів під час використання вентиляційних установок для житлових приміщень та плати за них, а також покращення іміджу підприємства за рахунок виробництва та продажу енергоефективного обладнання, зменшення витрат за використання електричної енергії.</p> <p>Усунення технічних бар'єрів під час торгівлі між Україною та ЄС.</p> <p>Запровадження європейських стандартів та підходу до енергоефективності побутових приладів.</p> <p>Наявність споживчого вибору між дешевою, енергоємною продукцією та дорожчою, енергоефективною.</p> <p>Можливість мати конкурентні переваги, так як споживач матиме повну інформацію про енергоефективність продукту.</p> <p>Отримання практичного досвіду відповідності законодавству ЄС. Можливість надання своєї продукції на ринок ЄС.</p>

Рейтинг результативності	Вигоди (підсумок)	Витрати (підсумок)	Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1 Не видавати запропонованого регуляторного акту	Вигоди відсутні	Відмова від запровадження системи енергетичного маркування не дає змоги досягнути поставлених цілей державного	Обрання зазначеної альтернативи призведе до невідповідності вимог чинного законодавства

	<p>регулювання та призведе до:</p> <ul style="list-style-type: none"> - загальнодержавний рівень енергетичного споживання залишиться на високому рівні, за рахунок відсутності енергоекспективних товарів на ринку, що в свою чергу залишає високий рівень енергоємності валового внутрішнього продукту. - підвищення рівня оплати за споживання енергетичних ресурсів під час використання вентиляційних установок для житлових приміщень, оскільки тарифи на енергетичні ресурси зростатимуть; - відсутності можливості мати імідж підприємства, що виробляє енергоекспективне обладнання; - надмірної витрати за використання електричної енергії; - використання неефективного обладнання, - короткого терміну експлуатації обладнання; - створення технічних бар'єрів під час торгівлі між Україною та ЄС; - відсутності європейського підходу до енергоекспективності вентиляційних установок для житлових приміщень; - відсутності споживчого 	України
--	---	---------

		<p>вибору між дешевою, енергоємною продукцією та дорожчою, енергоефективною;</p> <ul style="list-style-type: none"> - втрати можливості мати конкурентні переваги, оскільки споживач матиме повну інформацію про енергоефективність продукту; - втрата можливості відповісти вимогам законодавства ЄС; - неможливості надання своєї продукції на ринок ЄС. 	
Альтернатива 2 Прийняття регуляторного акту	Зменшення загальнодержавного рівня енергетичного споживання, за рахунок збільшення кількості енергоефективних товарів на ринку, а також зменшення рівня енергоємності валового внутрішнього продукту, скорочення споживання енергетичних ресурсів під час використання вентиляційних установок для житлових приміщень, та плати за них, а також покращення іміджу підприємства, за рахунок виробництва енергоефективного обладнання,	2 919 000 грн	Є найбільш оптимальною серед запропонованих альтернатив, оскільки дає змогу повністю досягнути поставлених цілей державного регулювання.

<p>зменшення витрат за використання електричної енергії, використання енергоефективного обладнання, довгий термін експлуатації. Усунення технічних бар'єрів під час торгівлі між Україною та ЄС. Запровадження європейських стандартів та підходу до енергоефективності побутових приладів. Наявність споживчого вибору між дешевою, енергоємною продукцією та дорожчою, енергоефективною. Можливість мати конкурентні переваги, так як споживач матиме повну інформацію про енергоефективність продукту.</p> <p>Отримання практичного досвіду «правил гри» на європейському ринку. Можливість надання своєї продукції на ринок ЄС.</p>		
---	--	--

Рейтинг	Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи	Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1 Залишити ситуацію без змін	Дана альтернатива не дозволяє вирішити проблему та призведе до невідповідності вимог законодавства України	Зовнішні чинники на дію регуляторного акта у разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін відсутні.
Альтернатива 2 Прийняття регуляторного акту	Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв'язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.	Забезпечення виконання вимог законодавства. Збільшення кількості енергоефективних товарів на ринку. Зменшення загальнодержавного рівня енергетичного споживання та рівня енергоємності валового внутрішнього продукту, що наразі в два-три рази більший ніж в країнах Європейського Союзу.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування дозволить забезпечити споживачів цього обладнання повною та достовірною інформацією щодо класу його енергетичної ефективності, а виробникам – підвищити конкурентоспроможність своєї продукції на міжнародному ринку.

Технічним регламентом встановлюється вимога щодо надання разом з вентиляційними установками для житлових приміщень вітчизняного та іноземного виробництва енергетичної етикетки та мікрофіші.

Крім того, проектом наказу встановлюється переходний період, а саме вентиляційних установок для житлових приміщень, які введені в обіг до набрання чинності цим наказом і не відповідають усім чи окремим вимогам Технічного регламенту, затвердженого цим наказом, можуть бути надані на ринку протягом одного року з дня набрання чинності цим наказом.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Витрати на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування не передбачені.

Тест малого підприємництва (М-Тест) не проводився, оскільки питома вага суб'єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, не перевищує 10 відсотків.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта не може бути обмежений у часі, оскільки його прийняття необхідне для дотримання вимог чинного законодавства.

Строк набрання чинності регуляторним актом – відповідно до законодавства через шість місяців з дня його опублікування.

Крім того, проектом наказу встановлюється перехідний період, а саме, вентиляційних установок для житлових приміщень, які введені в обіг до набрання чинності цим наказом і не відповідають усім чи окремим вимогам Технічного регламенту, затвердженого цим наказом, можуть бути надані на ринку протягом одного року з дня набрання чинності цим наказом.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта	Вище середнього. Зокрема, проект наказу оприлюднений на офіційному сайті Міністерства енергетики України та Держенергоефективності.
Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на сферу дії яких поширюватиметься регуляторний акт	7
Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта;	Надходження до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта відсутні.
Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта;	Розмір коштів, що витрачатимуться суб'єктами господарювання, пов'язаними з виконанням вимог акта складає 2 919 000 грн, а час – до одного року.
Показники органу державного ринкового нагляду щодо кількості проведених перевірок	Зазначений показник представляє собою статистичні данні щодо кількості проведених перевірок.
Показники органу державного ринкового нагляду щодо кількості виявлених порушень	Зазначений показник представляє собою статистичні данні щодо кількості порушень.
Показники органу державного ринкового нагляду щодо кількості стягнень штрафів	Зазначений показник представляє собою статистичні данні щодо кількості стягнень штрафів.

Відповідно до статті 5 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» проект наказу оприлюднений для громадського обговорення на офіційному веб-сайті Міністерства енергетики України та Держенергоефективності та розісланий на погодження до заінтересованих сторін.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься за статистичним методом шляхом аналізу статистичних даних, наданих Держпродспоживслужбою, щодо кількості перевірок, порушень і штрафів, та, за можливості, із зазначенням кількості енергоефективних вентиляційних установок для житлових приміщень, за таким графіком:

базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися через рік після набрання чинності цим регуляторним актом;

повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через два роки після набрання чинності цим регуляторним актом;

періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється один раз на кожні три роки після закінчення заходів повторного відстеження.

Т.в.о. Голови
Держенергоефективності

09 09 2020 р.

Костянтин ГУРА

Додаток
до аналізу регуляторного
впливу (розділ III)

ВИТРАТИ

на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

<i>№</i>	<i>Витрати</i>	<i>За перший рік</i>	<i>За п'ять років</i>
1	Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень	-	-
2	Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень	-	-
3	Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень	-	-
4	Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень	62 000	310 000
5	Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проводження наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень	-	-
6	Витрати на оборотні активи (розробка, друк енергетичних етикеток та інших матеріалів) гривень	35 000	175 000
7	Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу, гривень	-	-
8	Інше (вартість послуг лабораторій та органів з оцінки відповідності – випробування, сертифікати експертизи типу та роботи з оцінки відповідності – 150 робіт (декларацій відповідності на партію товару) на рік, додаткові витрати 1500 грн./робота), гривень	320 000	1 600 000
9	РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень	417 000	2 085 000
10	Кількість суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширене регулювання*, одиниця	7	7
11	Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 x рядок 10), гривень	2 919 000	14 595 000

*Для підрахунку витрат на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта, використовувався метод мінімальних можливих витрат.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ

проекту наказу Міністерства енергетики України «Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування вентиляційних установок для житлових приміщень»

Технічний регламент встановлює основні вимоги щодо енергетичного маркування вентиляційних установок для житлових приміщень.

Предметом правового регулювання проекту наказу Міністерства енергетики України є затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування вентиляційних установок для житлових приміщень, який відповідає Делегованому регламенту Комісії (ЄС) № 1254/2014 від 11.07.2014 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту і Ради стосовно енергетичного маркування вентиляційних установок для житлових приміщень.

1. Поштова та електронна адреса розробника:

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України: 01001, м. Київ, пров. Музейний, 12; e-mail: standartsaee@gmail.com

2. Інформація про спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта

Проект регуляторного акта оприлюднений в мережі Інтернет, адреса сторінки: www.saee.gov.ua, розділ «Діяльність», підрозділ «Регуляторна діяльність» та буде розміщений на <http://mpe.kmu.gov.ua/>.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються протягом 1 місяця, починаючи з дня опублікування регуляторного акта на веб-порталі www.saee.gov.ua та <http://mpe.kmu.gov.ua/>, в електронній формі на електронну адресу standartsaee@gmail.com та на адресу Державної регуляторної служби України: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, тел. 254-56-73, e-mail: inform@dkrp.gov.ua.

**Т.в.о. Голови
Держенергоефективності**



Костянтин ГУРА



КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25 червня 2020 р. № 746-р

Київ

Про тимчасове покладення виконання обов'язків Голови Державного агентства з енергоекспективності та енергозбереження України на Гуру К. Ю.

Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку Голови Державного агентства з енергоекспективності та енергозбереження України, виконання обов'язків Голови Державного агентства з енергоекспективності та енергозбереження України на першого заступника Голови зазначеного Агентства Гуру Костянтина Юрійовича.



Інд. 19

Держенергоекспективності України
З оригіналом згідно

Голова держагенергоекспективності
Дмитро Олександрович Шмигал

№ 276/14/8-20 от 30.06.2020

3:42:06





ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, тел./факс (044) 239-76-40

E-mail: inform@drs.gov.ua, Сайт: www.drs.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 39582357

від _____ № _____

на № _____ від _____ 20 ____ р.

РІШЕННЯ про погодження проекту регуляторного акта

Державна регуляторна служба України (далі - ДРС) відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі - Закон) розглянула проект наказу Міністерства енергетики та захисту довкілля України «Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування вентиляційних установок для житлових приміщень» (далі – проект наказу), а також документи, що надані до нього листами Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України від 03.05.2020 № 371-14/15/3-20 та від 05.06.2020 № 430-14/15/3-20.

За результатами розгляду проекту наказу та аналізу його регуляторного впливу, на відповідність вимогам статей 4, 5, 8 і 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», та керуючись частиною четвертою статті 21 цього Закону, Державна регуляторна служба України

вирішила:

погодити проект наказу Міністерства енергетики та захисту довкілля України «Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування вентиляційних установок для житлових приміщень».

Т. в. о. Голови

Олег МІРОШНІЧЕНКО

Марія Григор'єва 239 76 08

Григор'єва Марія Володимирівна

РІШЕННЯ № 372 від 22.06.2020

сп



30 0220010287
00001

9:13:22
N5450/15/10-20 023.06.2020
Держенергоефективності

9:13:22

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

проекту наказу Міністерства енергетики та захисту довкілля України
 «Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування
 вентиляційних установок для житлових приміщень».

ПОГОДЖЕНО:

**Т. в. о. Голова Державної функціональної
 служби України**

“ ”



Олег МІРОШНІЧЕНКО

30 02220010287

 00002